


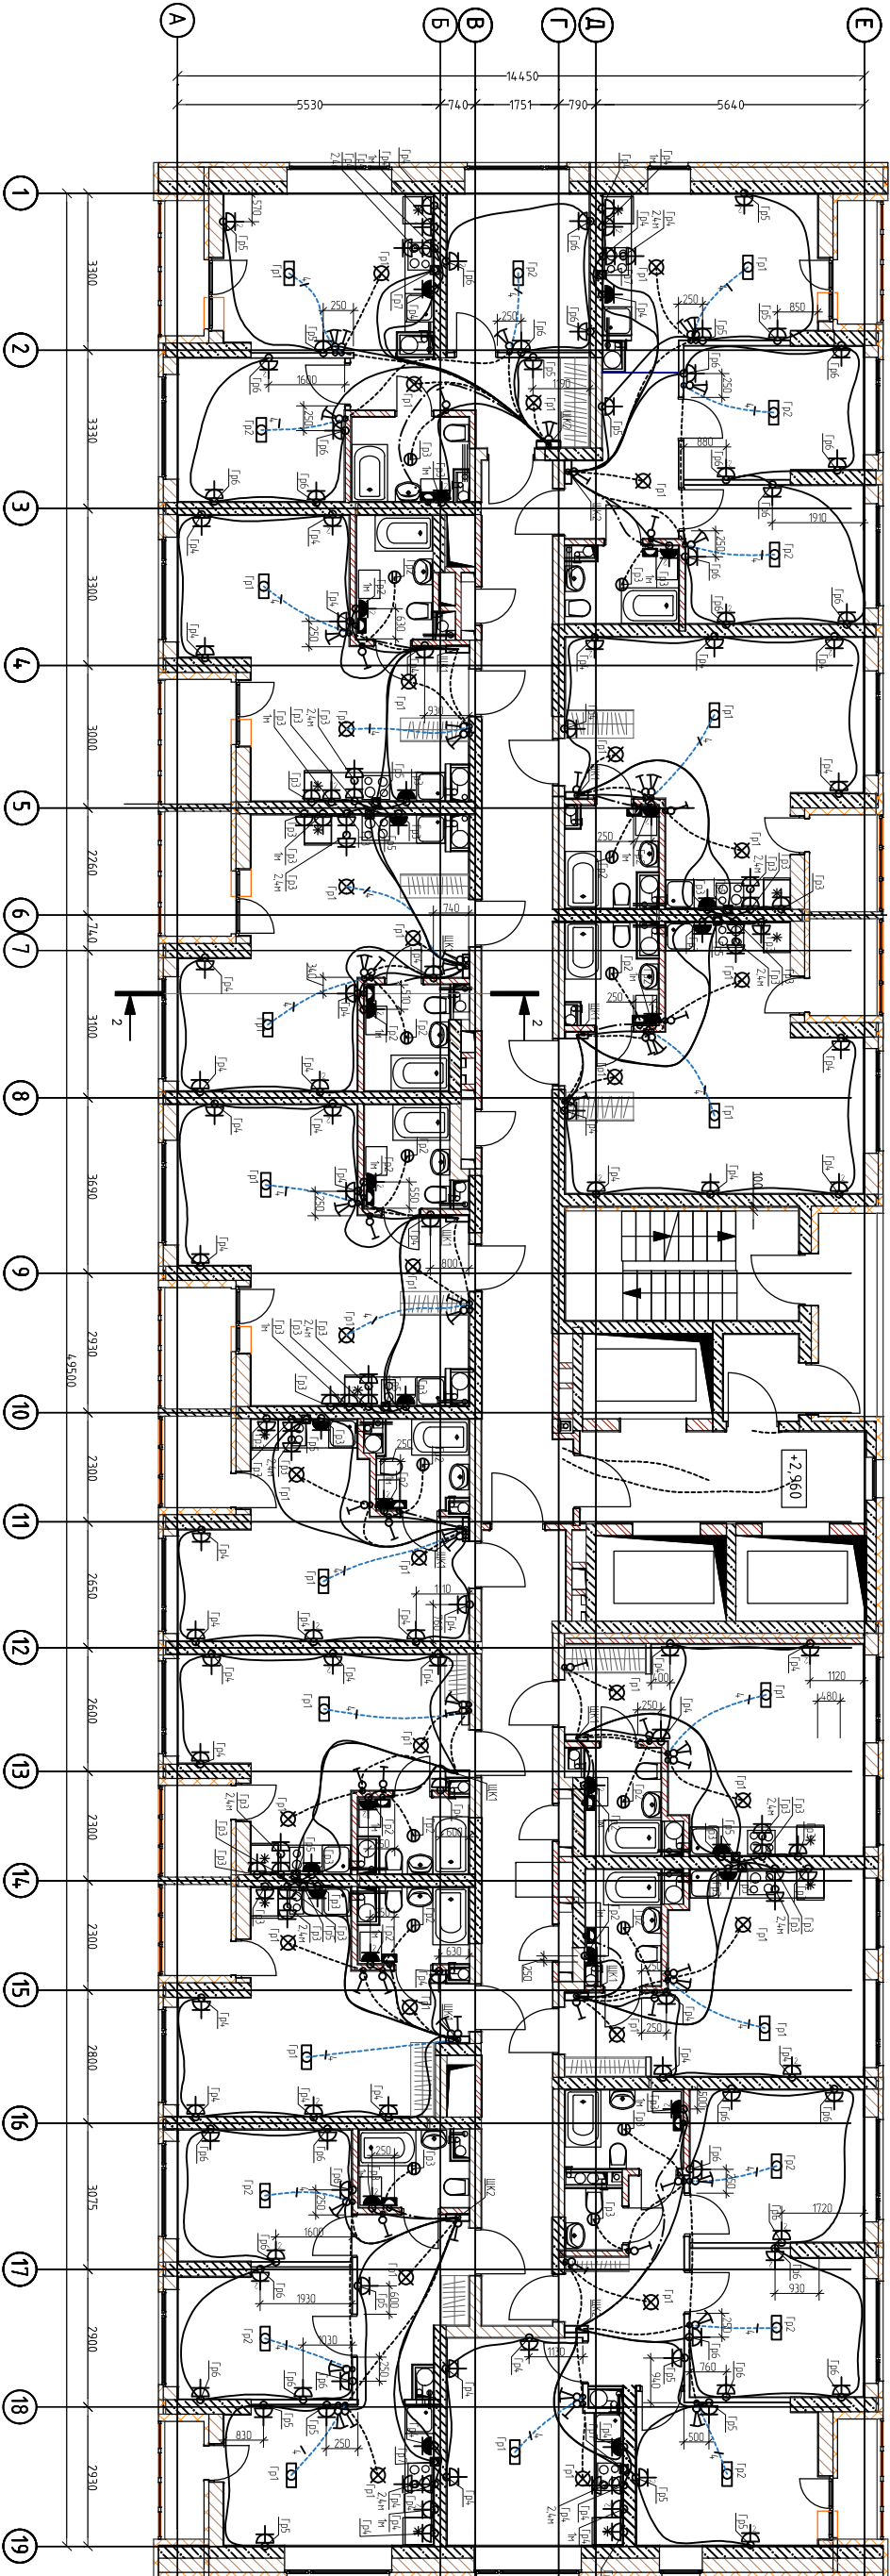

- Условные обозначения
- розетка IP20 на высоте 0,3м от пола
 - две розетки рядом (инженерное расстояние 150мм) IP20 на высоте 0,3м от пола
 - две розетки рядом (инженерное расстояние 150мм) IP44 на высоте 1м от пола
 - зашивка с крестовым швом с розеткой на высоте 2,4м
 - коробка упрощенная пометки
 - выключатели одноклавишный, двухклавишный
- светильник в санузлах H65-60
- люстра подвесная с лопатой
- клеммная коробка для подключения светильника
- выключатель выжимного выключателя в кухнях и санузлах
- Количество проводков в линии если не указано, то 3)
- Проводка в монтаже по стене
- Проводка в заделке пола, в шпатель в стене

Высота установки розеток от уровня чистого пола

- в комнатах - 0,3 м;
- в кухнях и рабочих зоны - 1 м;
- в кухнях розетка для вытяжки - 2,4м;
- в санузлах розетка для стиральной машины и полотенцесушителя - 1 м;


Высота установки розеток указана на плане

В случае, если высота установки не указана на плане, розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня чистого пола

Высота установки выключателей 0,9 м от уровня чистого пола

Примечание: Расстановку электросамостоятельно сделать в МОП, приложить в спорном соответствии с дизайн-проектом														
02-КР-2023-12-3/1														
Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по ул. Красной/Ленина в г. Екатеринбурге 1 очередь строительства														
1	-	30м	21-24	Стандарт	02.24	Длина								
Изм.	Кол-во	Лист	№рек	Подп.	Дата									
Разработчик	Г.Попов		Стандарт	10.23										
Проверил	З.Руд		Стандарт	10.23										
27-этажный жилой дом														
План 2 этажа Корпусные сети														
ПЛАН 2														
ПРОЕКТИРОВАНИЕ														
Формат А4х3														

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

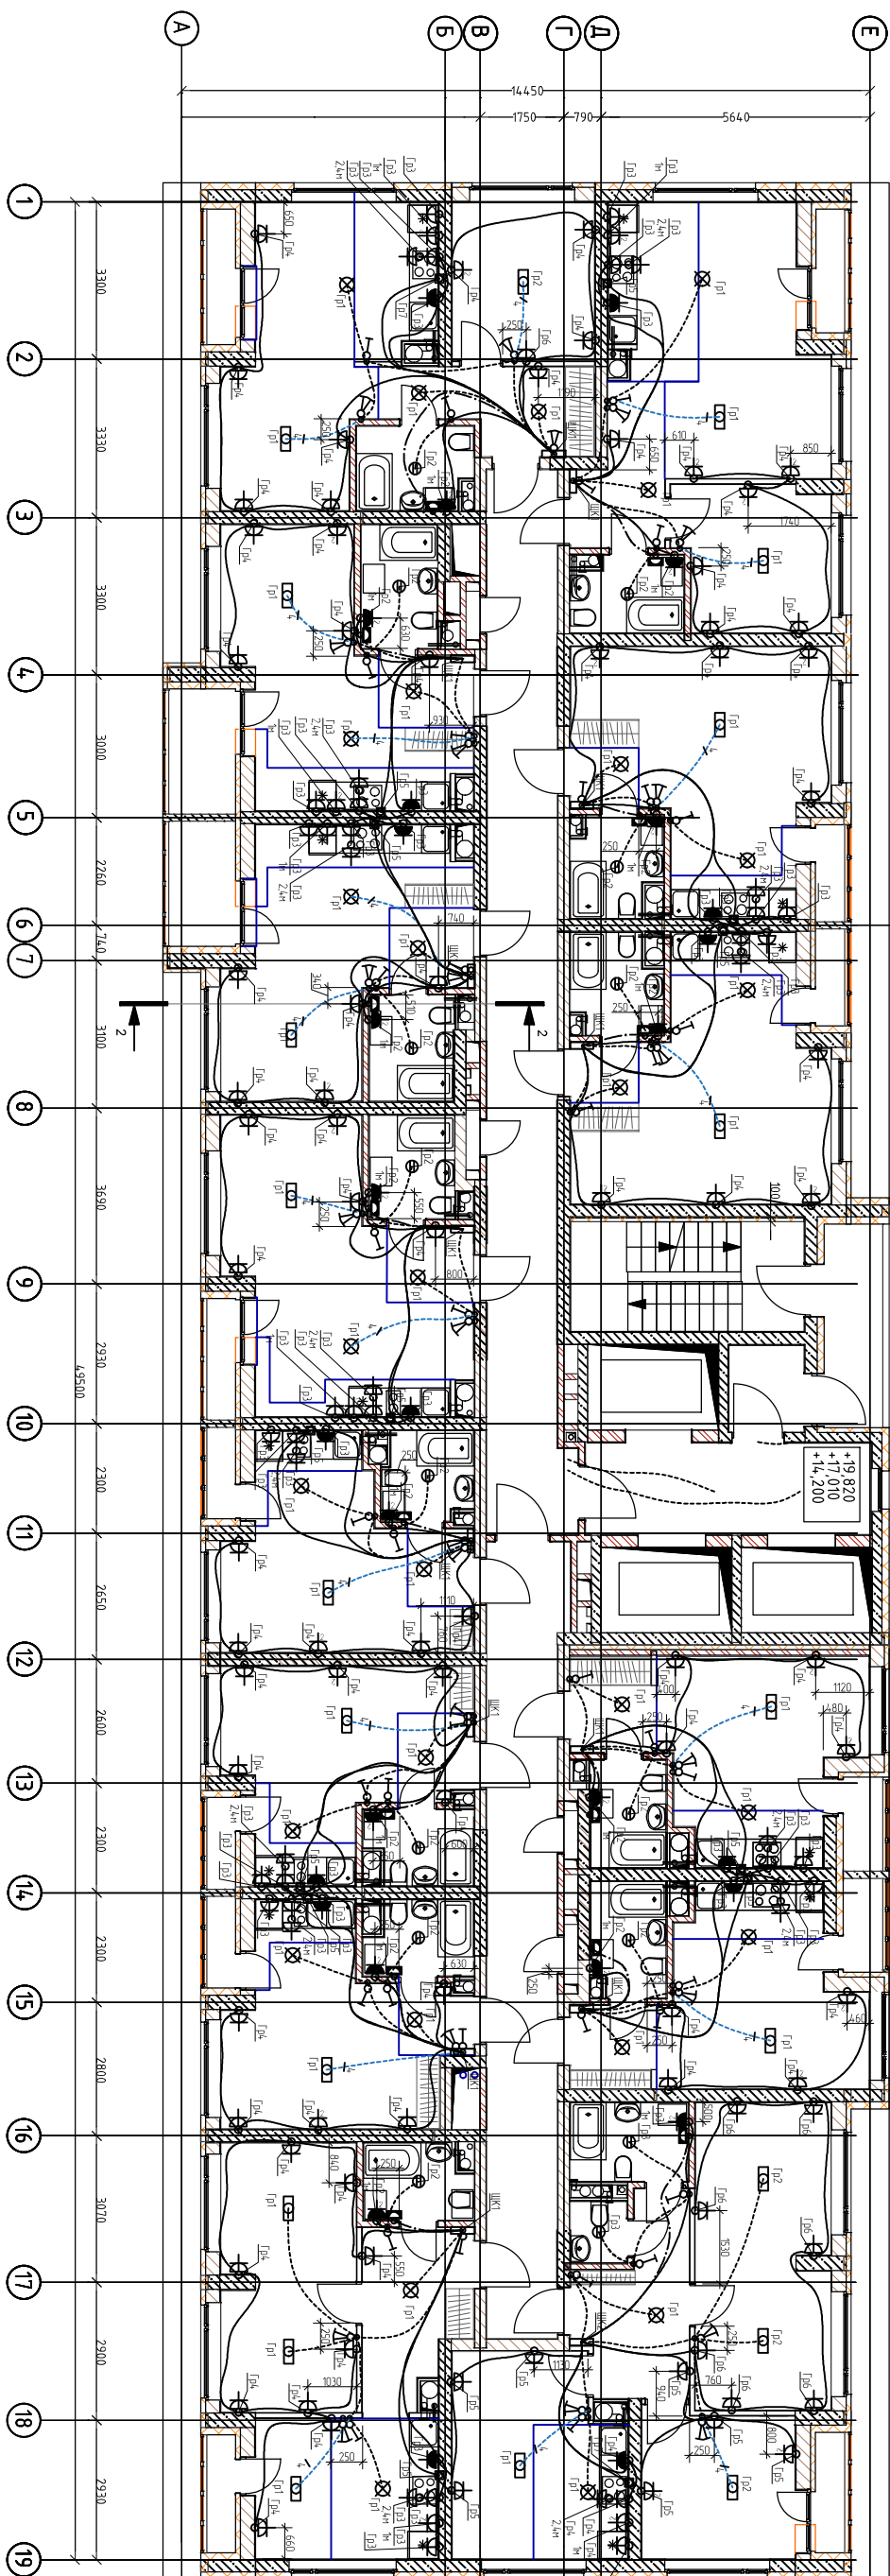

Условные обозначения

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| 
- разетка P20 на высоте 0,3м от пола | 
- д/е разетку рядом с неэкранировое расстояние 150мм) P20 на высоте 0,3м от пола | 
- д/е разетку рядом с неэкранировое расстояние 150мм) P44 на высоте 1м от пола | 
- зашивка с к/дирным шипом с разетки на высоте 2,4м | 
- коридор д/дирной помечено | 
- выключатели одноклавишный, двухклавишный |
| 
- разетка P20 на высоте 0,3м от пола | 
- д/е разетку рядом с неэкранировое расстояние 150мм) P20 на высоте 0,3м от пола | 
- д/е разетку рядом с неэкранировое расстояние 150мм) P44 на высоте 1м от пола | 
- зашивка с к/дирным шипом с разетки на высоте 2,4м | 
- коридор д/дирной помечено | 
- выключатели одноклавишный, двухклавишный |

Высота установки розеток от уровня чистого пола

- В комнатах - 0,3 м².

- в кухнях и рабочей зоны - 1 м;

- в кухнях розетка для вытяжки - 2,4м;

- в санузлах розетки для стиральной машины и полотенцесушителя - 1 м,

Высоты установки розеток указаны на плане

В случае, если высота усиков не указана на плане, розенки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня чистого пола. Высота усиков выключателей 0,9 м от уровня чистого пола.


Высота установки выключателей 0,9 м от уровня чистого пола

Примечание: Расстановку электростандовных изделий в МОП принимать в строгом соответствии с дизайн-проектом

[illegible]

Формат A4x3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

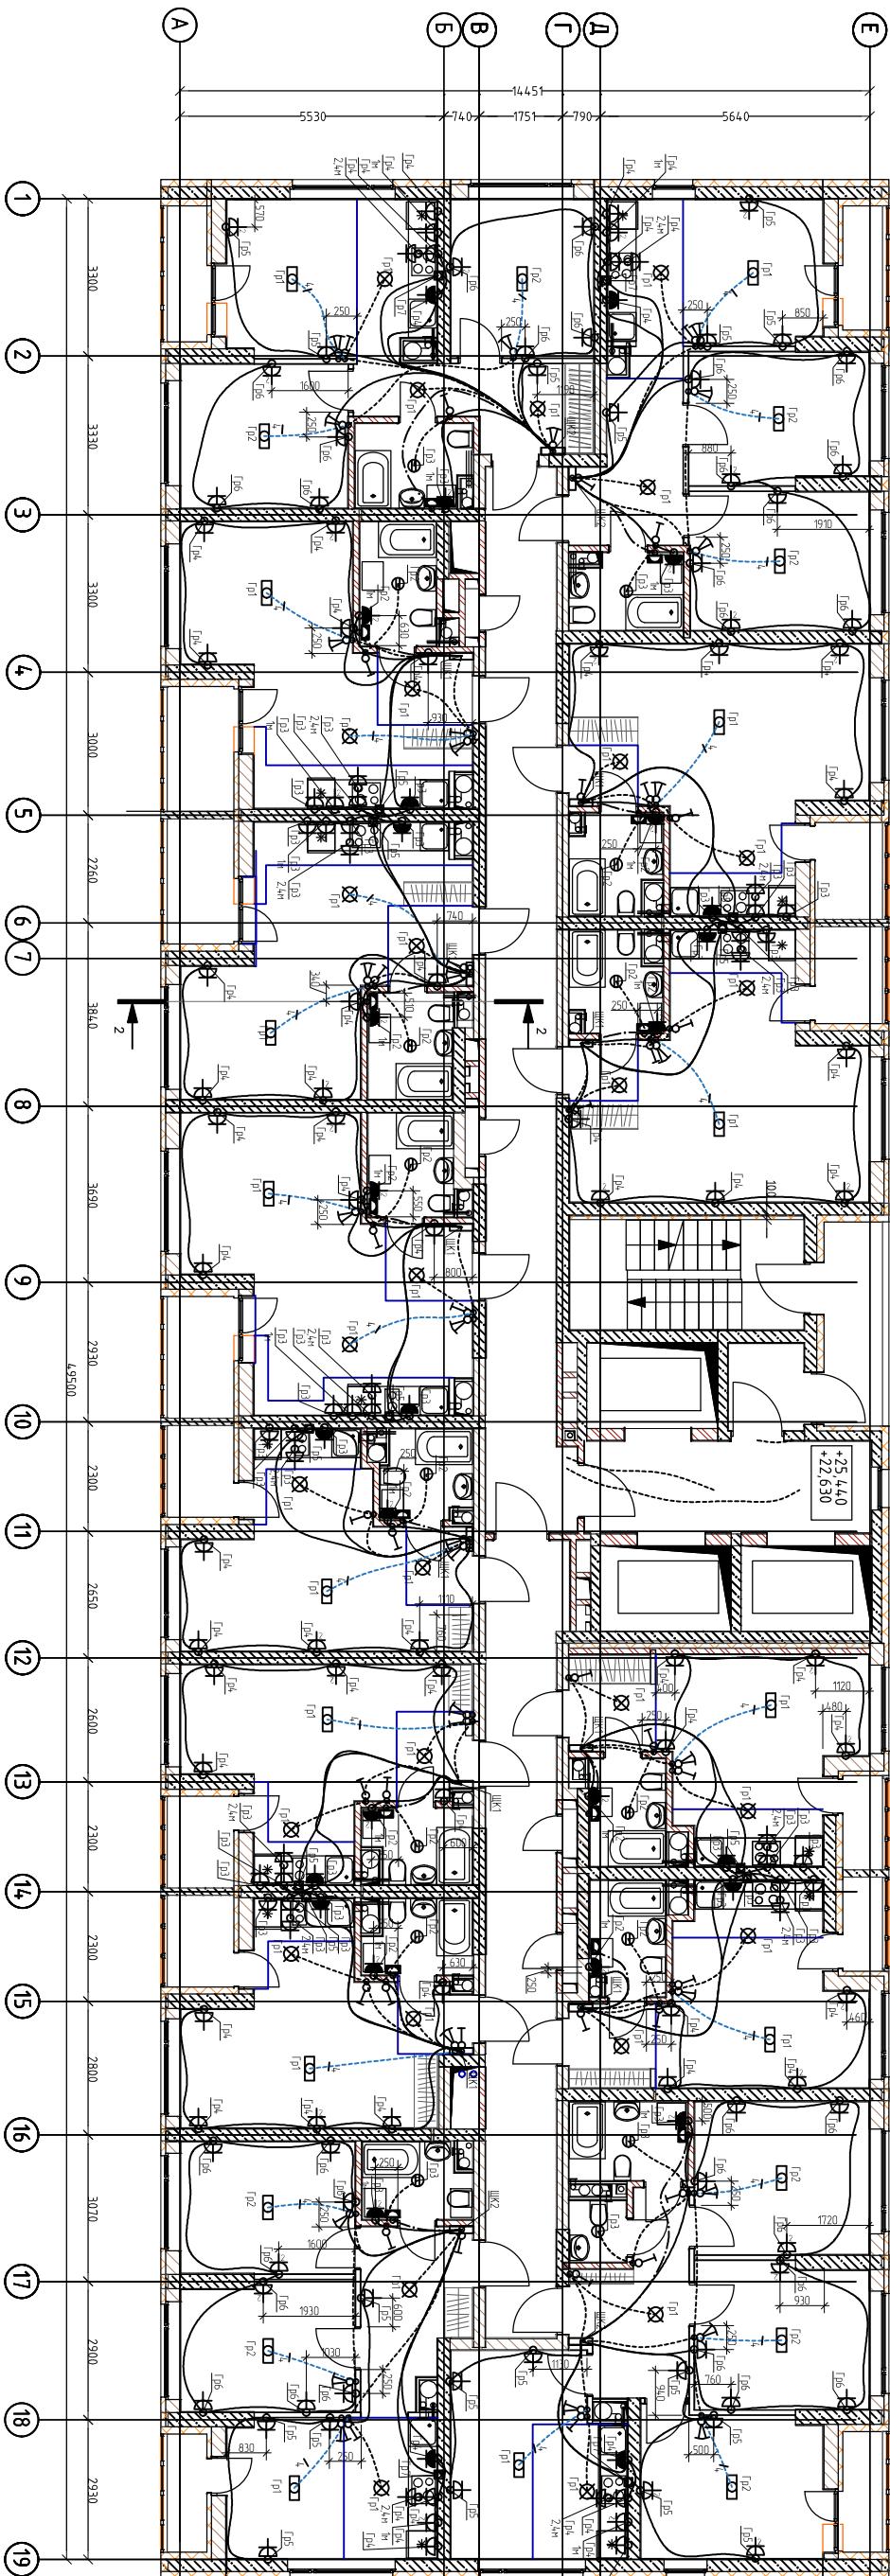

Условные обозначения

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | - розетка IP20 на высоте 0,3м от пола |  | - светильник в корпусе НБ5-60 |
|  | - две розетки рядом (инжекторное расстояние 150мм) IP20 на высоте 0,3м от пола |  | - парон подрессор с лампой |
|  | - две розетки рядом (инжекторное расстояние 150мм) IP4 на высоте 1м от пола |  | - клеммная колодка для подключения светильника |
|  | - зашивка с кромочным шипом с розеткой на высоте 2,4м |  | - Выключение вытяжного вентилятора в туалетах и санузлах |
|  | - коробка дробильный помешиватель |  | - Количество проходов в лунки (если не уложено, то 3) |
|  | |  | - Прорубка в монолите потолка |
|  | |  | - Прорубка в заливке пола, в шпире в стене |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | | | |

Высота установки розеток от уровня чистого пола

– в компаниях – 0,3 м;

- в кухнях и рабочей зоны – 1 м;

- в кухнях розетка для вытяжки - 2,4м;

- в санузлах розетку для стиральной машины и полотенцесушителя – 1 м.

Высоты установки розеток указаны на плане

В случае, если высота установки не указана на плане, розетки

устраняются на высоте 0,3 м от грубной чистой пола.

Высота установки выключателей 0,9 м от уровня чистого пола

[illegible]

